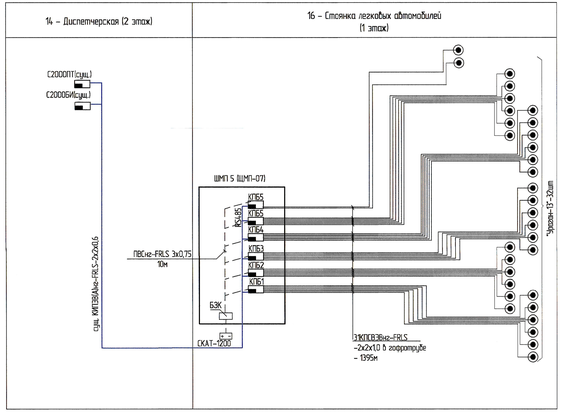

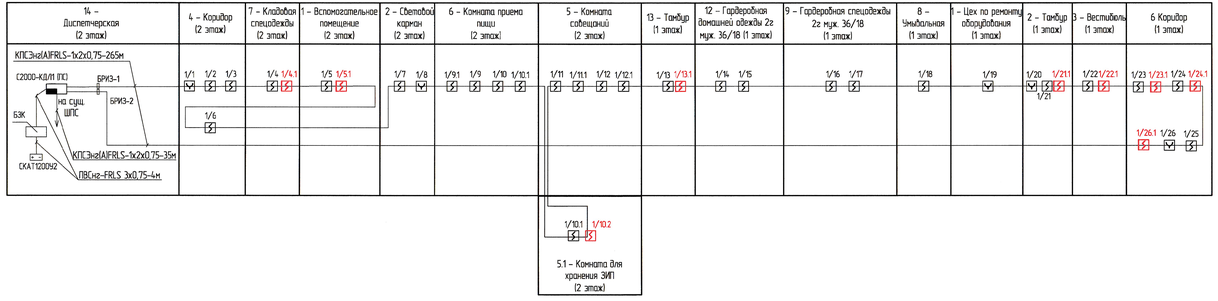

ШМП-5 (Коридор, 6)
Размещение блоков системы в шкафу ШМП-07
Масштаб 1: 10



Шкаф ШМП-2. Блок питания "СКАТ1200V2" дежурный режим / режим "Тревога"

N п/п	Наименование	Сумм. Ток, mA				
		Деж.	треб.	Кол-во, шт	Дежурный режим	режим "тревога"
1	С2000-КПБ	45	100	6	270	600
5	Эрогон-13	–	120	32	–	3840
ИТОГО					270	4440.0
Номинальный ток нагрузки РИП, mA						5000
Коэф. запаса емкости						12
Время работы резерв. источника питания при отсутствии основного напряжения, ч (требование СП.5.13130.2009 п.15.2)					(норма–24 ч)	(норма–1ч)
Расчетная емкость АКБ, Ач (12хТокНхВремяР)					7,776	5,328
Суммарная емкость АКБ, Ач (дежурный) + тревожный режимы						13,104
Исполнение АКБ Ач						12х2

							5-06-6420- ГПС-6
2	–	Нов.	156-17				Развитие производственной базы АО "Дальгипротранс" по ул. Промышленной, 1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Чернов					Второй этап. Системы противопожарной защиты. Корректировка.
Провер.		Бобкин					
Гл. спец.		Чеботоров					
Нач. отд.		Бобкин					Принципиальная схема устройств противопожарной защиты
Н. контр.		Сергиней					
Нач. отд.		Дронцов					

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ
АО "Дальгипротранс"

17

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.